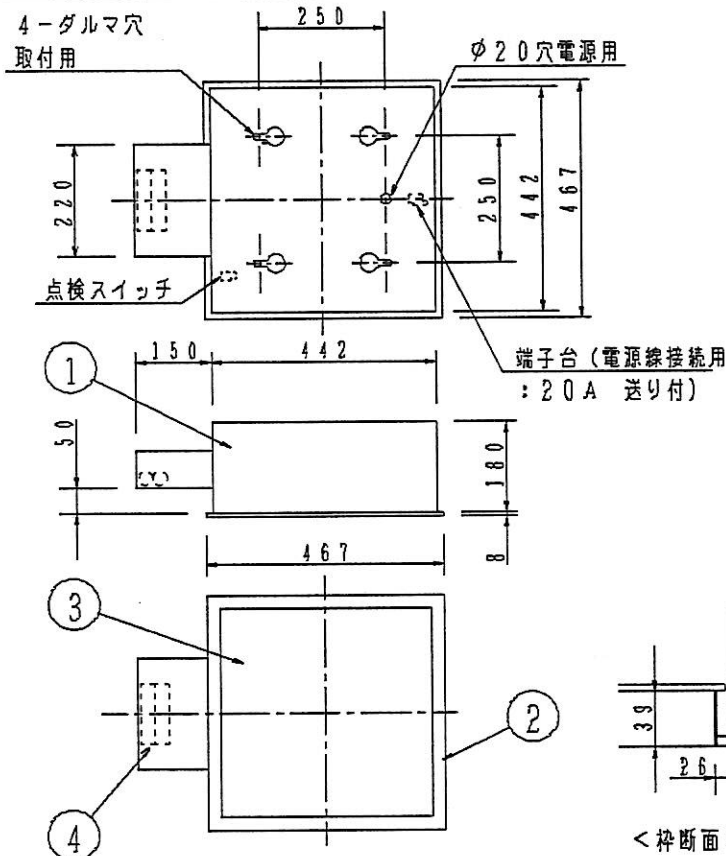


△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

FPL36E-X 保守率0.65 <特殊配光>

K3713B

取 付 高 さ				1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m
階 段 配 置	Y=1m	21x	X+	1.7m	2.0	2.2	2.4	2.4	2.1
		11x	X+	2.1m	2.6	3.0	3.2	3.4	3.6
	Y=1.5m	21x	X+	1.2m	1.7	1.9	2.1	2.1	1.8
		11x	X+	1.8m	2.4	2.8	3.0	3.2	3.4
	Y=2m	21x	X+	0.0m	1.1	1.4	1.6	1.7	1.3
		11x	X+	1.2m	2.0	2.4	2.7	2.9	3.1

4-ダグマ穴
取付用端子台（電源線接続用）
：20A 送り付）

< 枠断面 >


建築基準法型
非常用照明器具評定番号
LAFS-04

階段通路誘導灯


形式認定番号
3AF-17

結線図

常時に常光灯を消灯しない場合

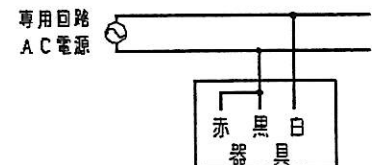

常時に常光灯を消灯する場合の例

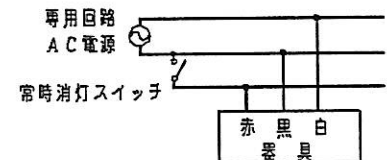



階段通路誘導灯として使用する場合には、
常時、連続点灯してください。
常時、消灯して使用される場合は、事前に
所轄消防署の了解を得て、誘導灯信号装置
等を用い、自動火災報知設備の動作と連動
させてください。

△ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使えません。
絶縁不良による感電の原因となります。

- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。

- 感電・火災の恐れあり。
ポリエチレン系絶縁体を使用したEM（エコマテリアル）ケーブルをご使用される場合に
は、端末部付近の絶縁体露出部には黒テープなどで覆い保護を施してください。

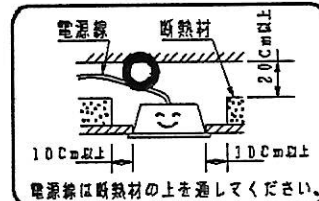

< 埋込み穴寸法 >

注) この器具は点検スイッチが外にでておりません。点検作業はカバーをはずして
行なってください。外からの点検作業が必要な場合は他の器具への変更をお願い
します。

ホワイト マンセル N9.5		6	安定器			充電電流	96mA
適合ランプ	蛍光灯	5	ソケット		NZ0503	光束比	25%
W・数	常時：36×2・非常時：36×1	4	蓄電池	4.8V, 2500mAh	FK647	品番	
器具質量	12.0kg	3	ガラスパネル	強化ガラス(14.0)	透明 外面 乳白フィルム付	電池内蔵型	FF32791
特記事項		2	枠	鋼板(t0.8)	ホワイトメラミン塗装	宮内	道浦 佐藤
		1	本体	TM材(t0.8)		内	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	松下電工株式会社	

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

FF32791-K8